


# SCHÉMA ZAPOJENIA

*SoftMatic WR*

*compact water softener solution*

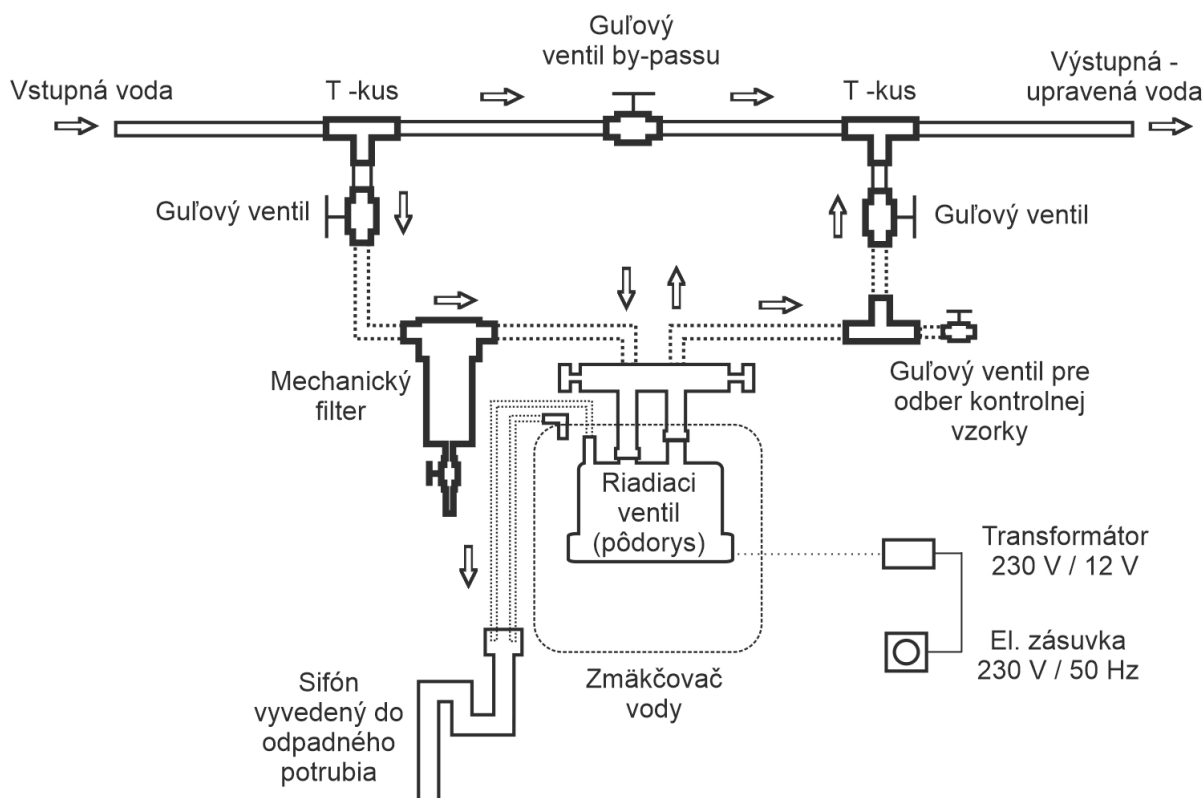

## Charakteristika zapojenia:

Zariadenie je napojené na hlavnom prívode vody do objektu. Guľový ventil by-passu je za bežnej prevádzky zariadenia zatvorený, používa sa iba v prípade nefunkčnosti zariadenia z dôvodu poruchy alebo odstávky zariadenia. Súčasťou zariadenia je regulačná skrutka by-passu. V prípade, že nechceme doceliť nulovú tvrdosť vody, pomocou regulačného ventilu sa nastavuje požadovaná tvrdosť výstupnej vody. Pri 4°dh (nemeckých stupňoch tvrdosti vody) nedochádza k výraznejšej tvorbe vodného kameňa.

## Pripravenosť pred inštaláciou zariadenia:

Pred inštaláciou zariadenia, respektíve počas inštalácie, musí byť zriadený by-pass pozostávajúci z dvoch T-kusov, medzi ktorými je zapojený guľový ventil podľa schémy zapojenia. T-kusy musia byť ukončené guľovým ventilom. Odporúčaná vzdialenosť medzi T-kusmi je 250-500 mm. V blízkosti inštalácie zariadenia musí byť zhotovené odpadové potrubie so sifónom s odbočkou pre pračku alebo umývačku riadu pre 2 hadice odpadnej vody veľkosti 1/2" a zásuvka elektrického prúdu 230 V.

Pred samotným zmäkčovačom musí byť nainštalovaný mechanický predfilter s **priepustnosťou 50 mikrónov** alebo menej.

**AQUA .VIA s.r.o.**

Novozámocká 102, 949 05 Nitra

tel: 0911 885 425

IČO: 35 964 073 ; DIČ: SK 2022082381 ; OR OS Nitra, vložka č.17307/N